

# 誓約書(案)

1. 工事名称

2. 工事場所

3. 工事期間 自 年 月 日  
至 年 月 日

上記工事を施工するにあたっては、福山ガス立会員の指示を遵守するとともに、ガス供給施設に損傷を与えないように注意します。

万一損傷を与え、またガス漏れ等が発生した場合には、直ちに貴社に連絡するとともに工事の一時中止・火気使用の禁止等応急処置を講じます。

また、ガス供給施設の復旧に要した費用は速やかにお支払いすることをここに誓約いたします。

年 月 日

請 負 人

福山瓦斯株式会社 様

# 誓約書

1. 工事名称

2. 工事場所

3. 工事期間                    自                    年                    月                    日  
   至                    年                    月                    日

上記工事を施工するにあたっては、福山市上下水道局立会員の指示を遵守し、水道施設に損傷を及ぼした場合は、責任をもって修理し、また、その形状を変更したときは、速やかに福山市上下水道事業管理者へ届出ることをここに誓約しますので、立会方よろしくお願ひします。

年            月            日

請負人

印

誓約業者

印

福山市上下水道事業管理者            様

※添付資料：工事場所の位置図


# 給水引込管切替図(管理票)記入例

今回施工箇所は赤色で


給水システム スキャン マッピング  
 ※□ ※□ ※□

水栓番号 <b>123456</b>	メーター径・番号 φ13 9876	所在地 ○○町 ○○ ○○○○-○番地	使用者 福山太郎	局職員検印
-----------------------	----------------------	------------------------	-------------	-------


位置図

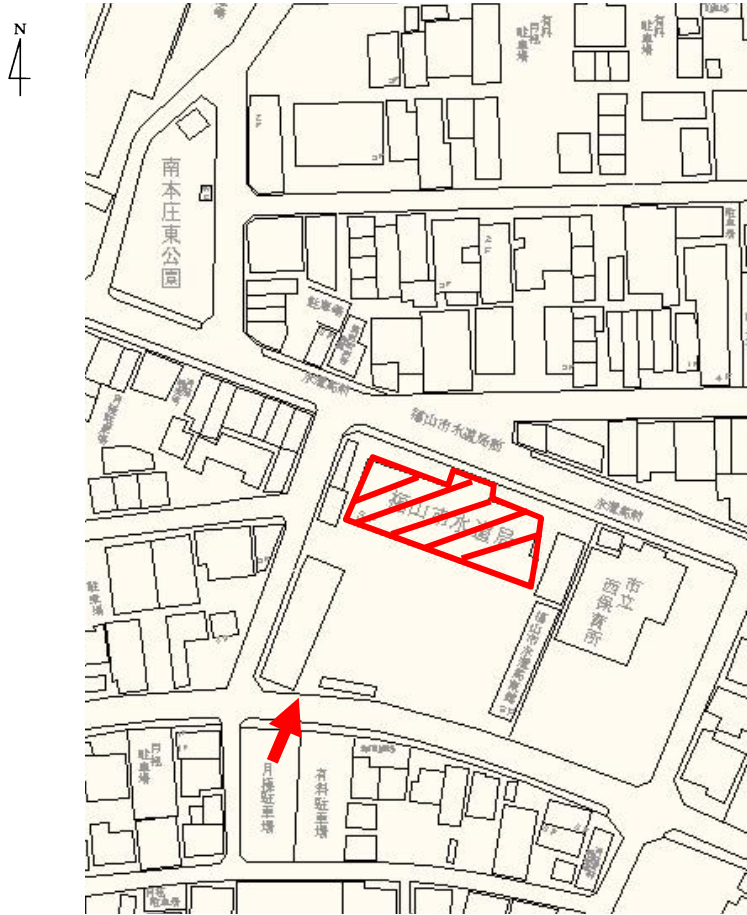

平面図 本管深度 h=0.68

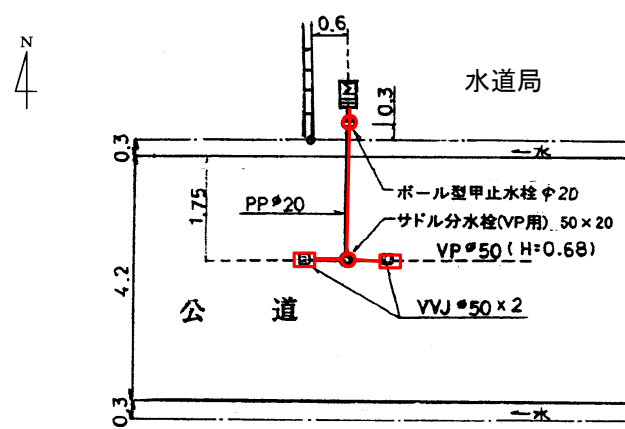

立体図

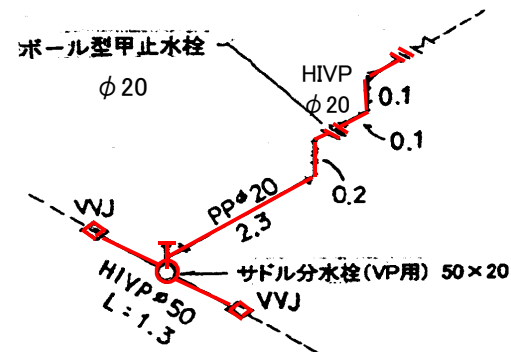

施工年月日	配改	配整	漏水修理・配水		布設年・配水管種・管径	既設給水管種・管径	復旧給水管種・管径	施工業者
			漏水修理	配水				
2011年○月○日			100	As・Con なし t=8cm	(1995年) VP φ50	LP φ20	PP φ20	ふくやま設備

# 配水管管理票

スキャン ※ マッピング ※

赤は今回施工ヶ所

所在地	町	番地	その他	局職員検印
-----	---	----	-----	-------

位置図

詳細図 本管深度 h =

受付No.	工事内容	施工年月日	既設舗装・路盤状況		既設施工年度	既設配水管種・管径	復旧配水管種・管径	施工業者
		年 月 日	As・Con なし t = cm	鉢滓 有・無 t = cm	年	φ	φ	

# 給水引込管切替図(管理票)

給水システム スキャン マッピング  
 ※□ ※□ ※□

赤は今回施工ヶ所

水栓番号	メーター径・番号 $\phi$	所在地 町 番地	使用者	局職員検印
------	--------------------	-------------	-----	-------

位置図 平面図 本管深度 h=

立体図

施工年月日	配改	配整	漏水修理・配水			布設年・配水管種・管径 ( 年 ) $\phi$	既設給水管種・管径 $\phi$	復旧給水管種・管径 $\phi$	施工業者
			漏水修理	配水	既設舗装・路盤状況				
年 月 日				As・Con なし t = cm	鈹滓 有・無 t = cm				

※漏水修理の場合配水管の布設年を記入。

# 給水引込管切替図(管理票)

給水システム スキャン マッピング  
 ※□ ※□ ※□

赤は今回施工ヶ所

水栓番号	メーター径・番号 φ	所在地 町 番地	使用者	局職員検印					
位置図 平面図 本管深度 h= 立体図									
施工年月日 年 月 日	配改	配整	漏水修理・配水 漏水修理 配水 既設舗装・路盤状況	As・Con なし t = cm	鉋滓 有・無 t = cm	布設年・配水管種・管径 ( 年 ) φ	既設給水管種・管径 φ	復旧給水管種・管径 φ	施工業者

※漏水修理の場合配水管の布設年を記入。